


既存設備

- ・ガステーブル (W900×D600×H850、ガス消費量 32KW)
- ・厨房用フードサイズ：W3000×D800  
厨房用フードの換気量：2600 m³/h  
その内 900 m³/h を既に使用中のため、更に燃焼機器を追加設置する場合下記とさせていただきます。
- 1) 残りのフードサイズ (W2100×D800) の範囲に設置可能な機器寸法であること
- 2) 法定換気量 1700 m³/h (=2600 m³/h - 900 m³/h) 以内のガス消費量であること

※ガス機器を増設する場合は、都度消防署との協議が必要です。  
 ※ガステーブルを利用する際は、必ず可動間仕切を全開とした後に PS 内に設置しているガスバルブ開けてください。  
 可動間仕切閉鎖時は、ガステーブルは使用せず、必ずガスバルブを閉めてください。

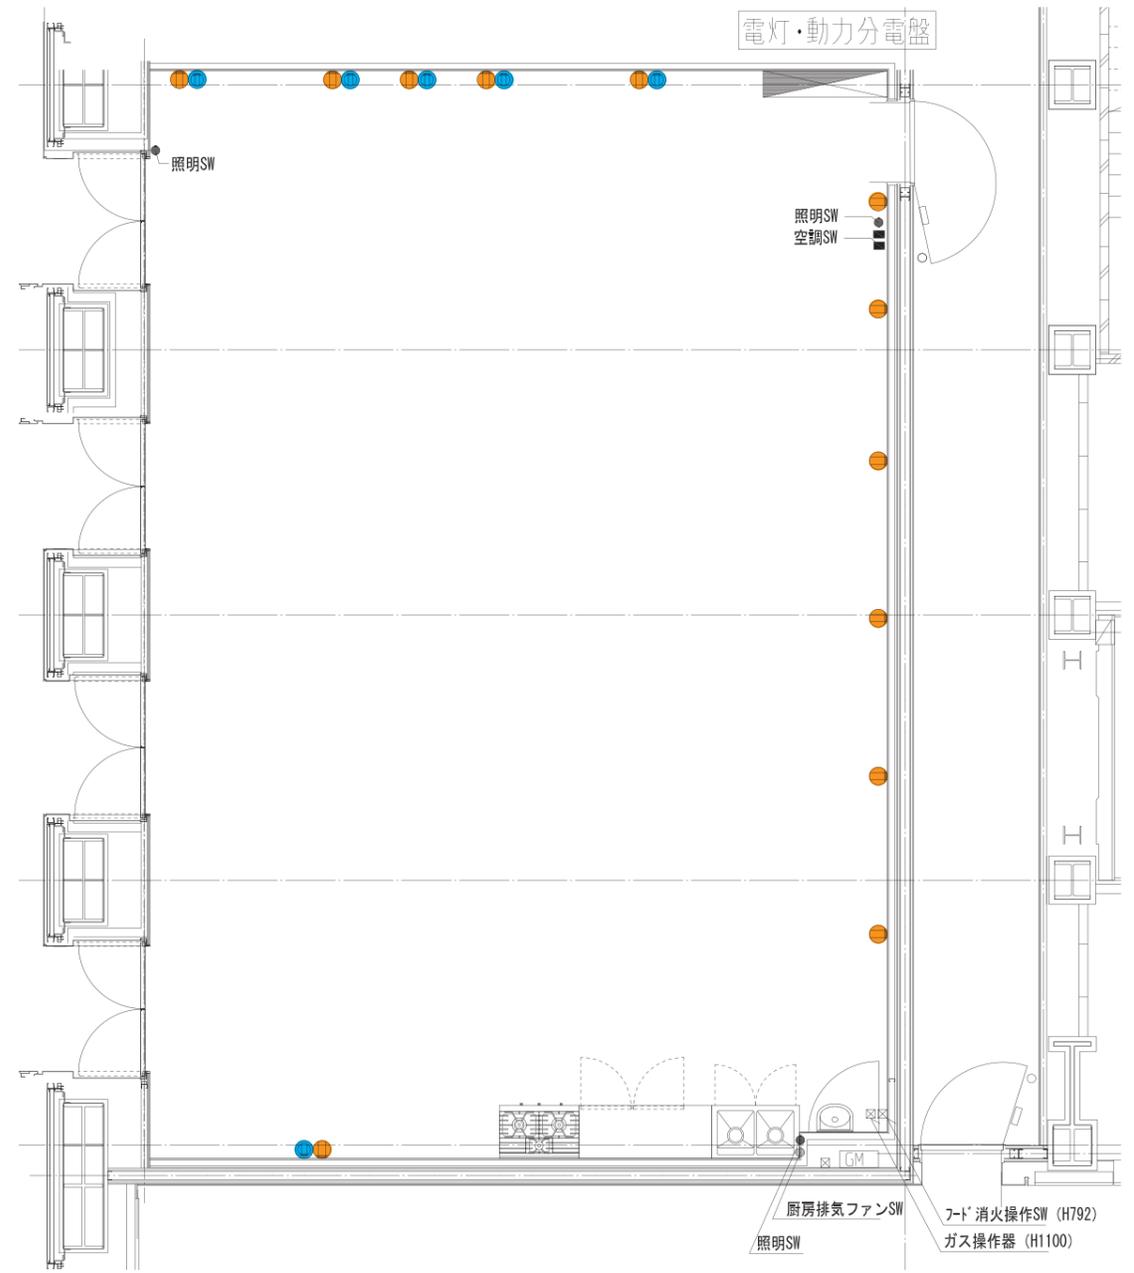

コンセント設備図

| 凡例 |          |                |
|----|----------|----------------|
| 記号 | 名称       | 備考             |
| ☐  | 電灯・動力分電盤 |                |
| ●  | 壁埋込コンセント | 単相100V 15A×1回路 |
| ●  | 壁埋込コンセント | 単相200V 20A×1回路 |
|    |          |                |
|    |          |                |

- 盤内組込内容
- ・単相3線200/100V 175A (35kVA)
  - ・3相3線 200V 100A (34kVA)  
(照明、ファン、設備機器等実装電源含む)
  - ・イベント用コンセント：単相100V15A×4回路